


Installationsplan: Anschluß mehrerer Funktionsregler HBE an eine Schaltuhr



Beispiel für Relais zum Einbau in eine UP-Dose:

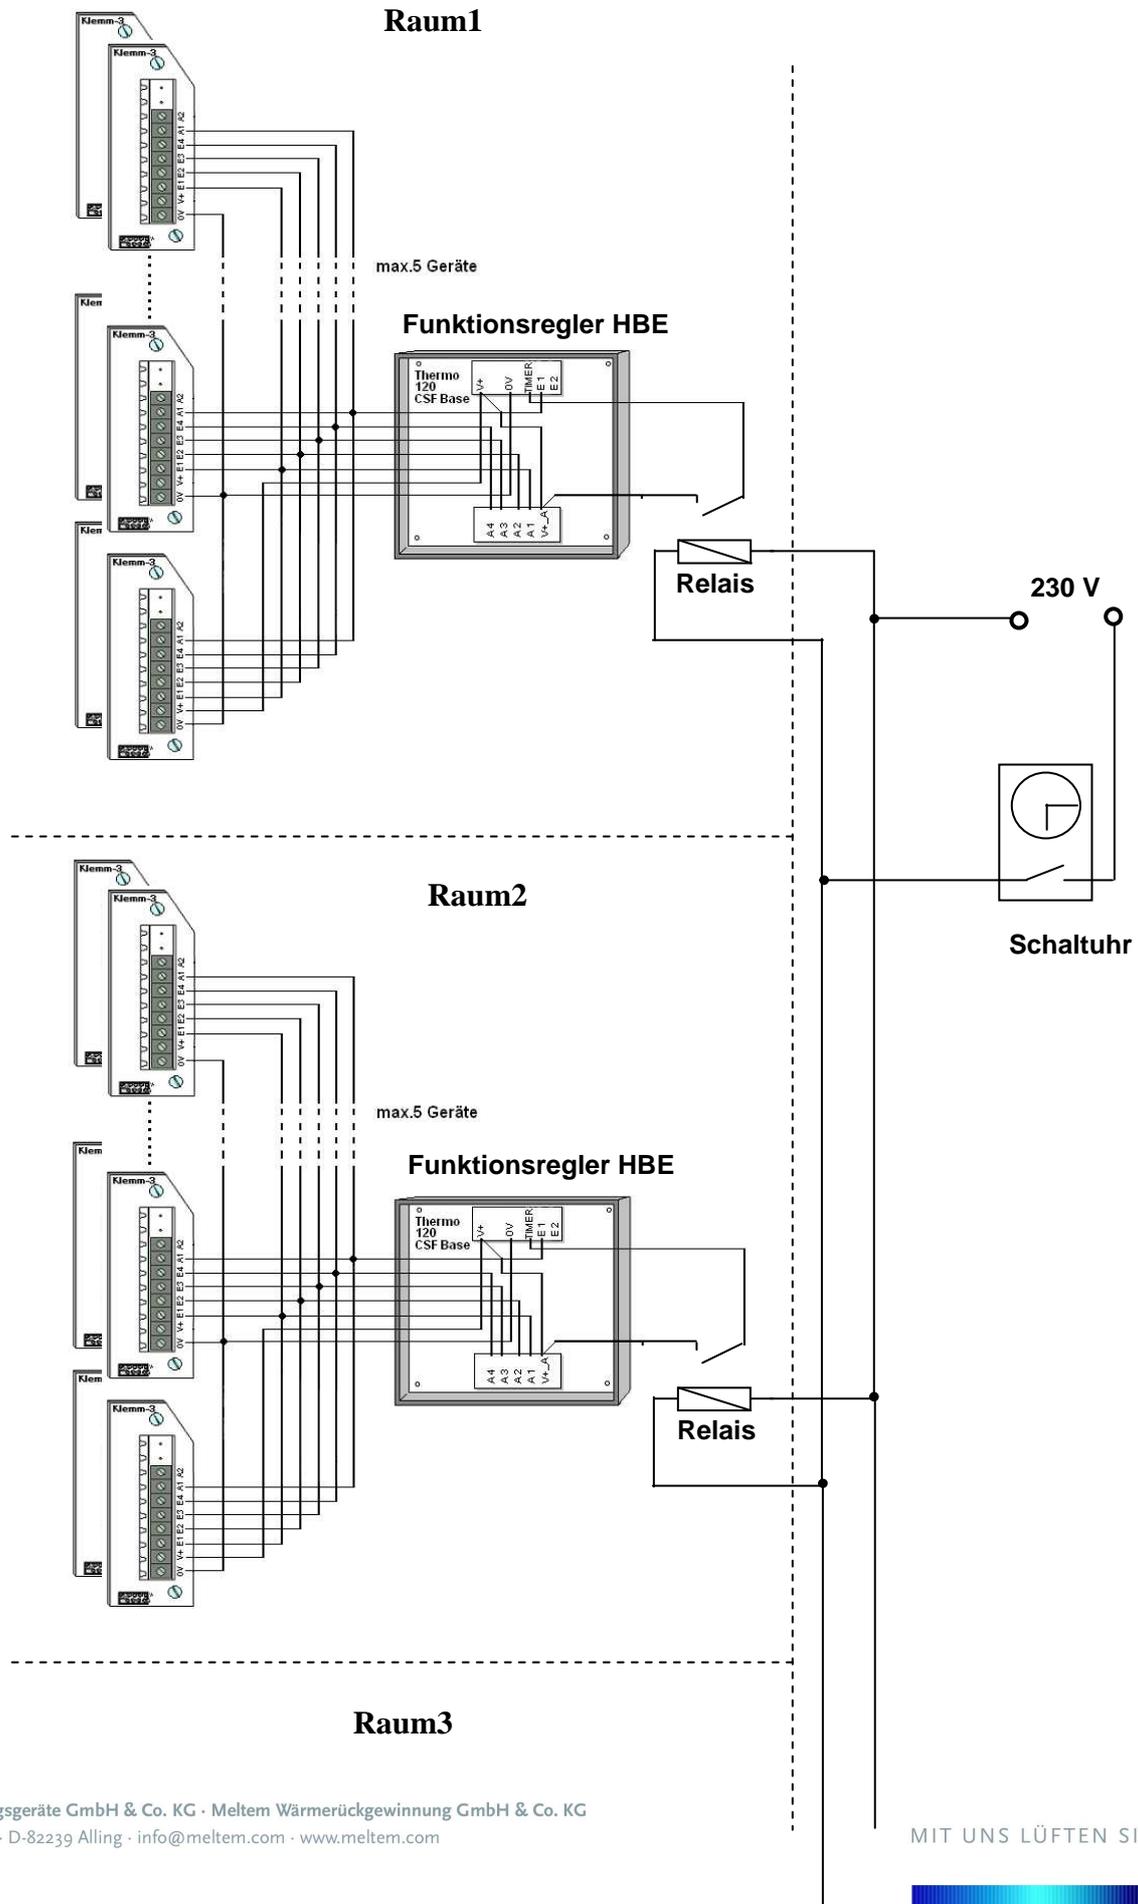

R91-100-230V Fa. Eltako

www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/K_datenblatt_R91-100-.pdf

Stand: 31.5.2010 /JE / SP_M-WRG-HBE-Anschluß-Schaltuhr